


# Verwachte jaar van overbelasting van het elektriciteitsnet

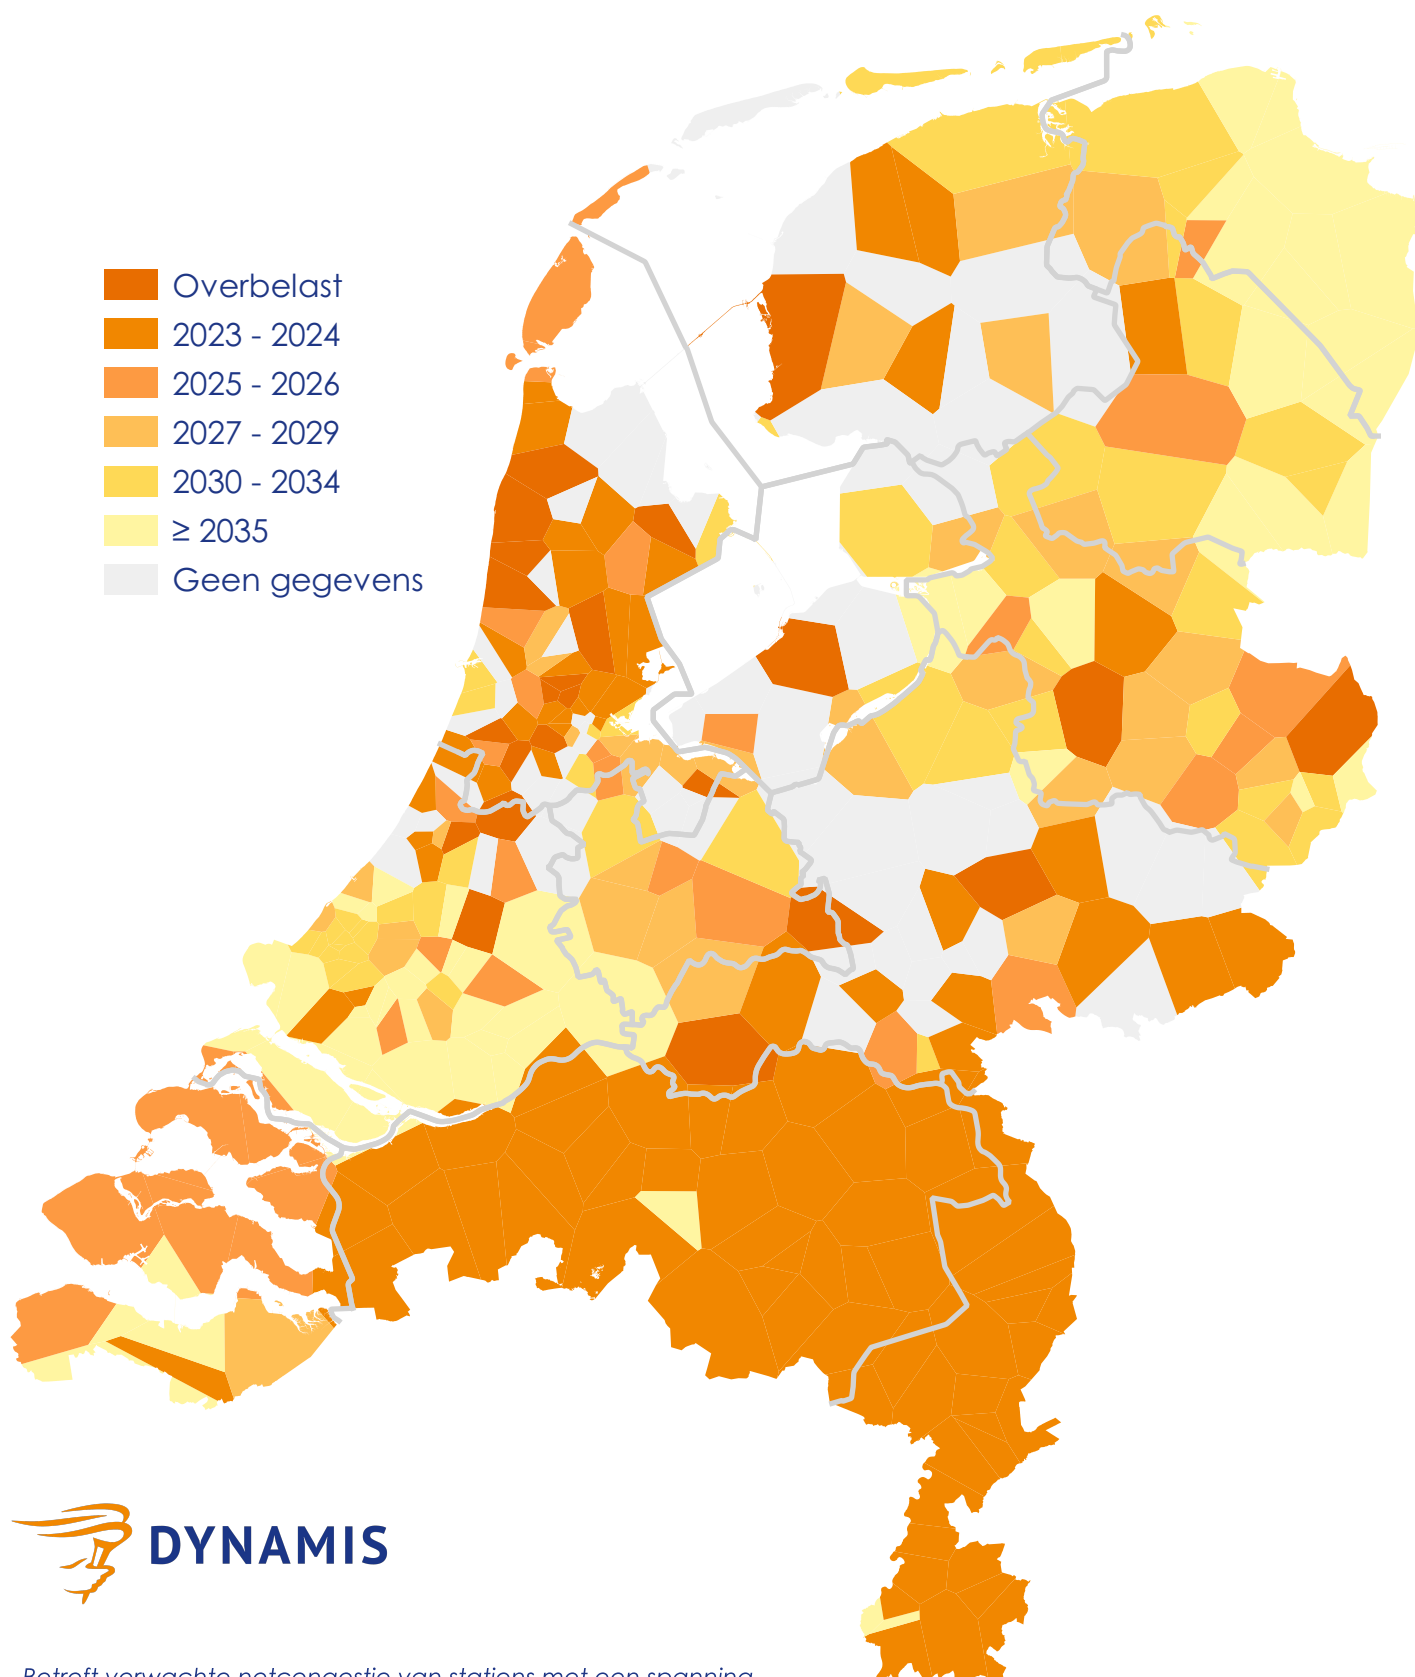

Betreft verwachte netcongestie van stations met een spanning van 25kV en meer, weergegeven in voronoi-diagrammen.

Bron: VIVET; bewerking Dynamis